

Informativo de Assistência Técnica




POSITRON

Circular N.º: 067/12 Responsável: SSAC Data: 16/07/2012 Revisão: 000
Para: Distribuidores, Lojistas, Representantes e Instaladores de Acessórios.
Assunto: Hyundai I30 – Acionamento do Teto Solar utilizando a SW230.

Prezado Instalador,

Este informativo tem como objetivo esclarecer dúvidas referentes ao acionamento do Teto Solar do Hyundai – I30.

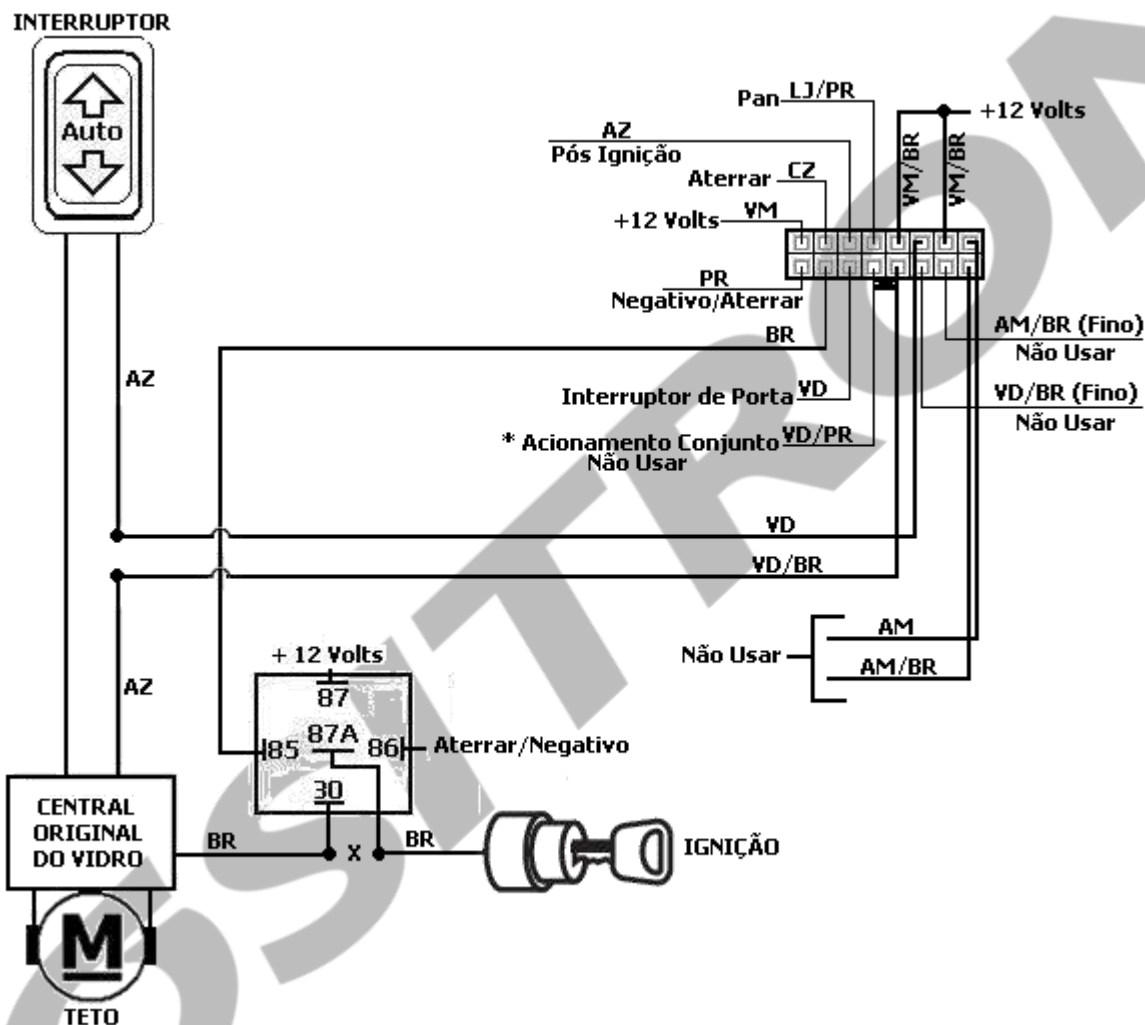

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

